


# ヴァンテックパイプ

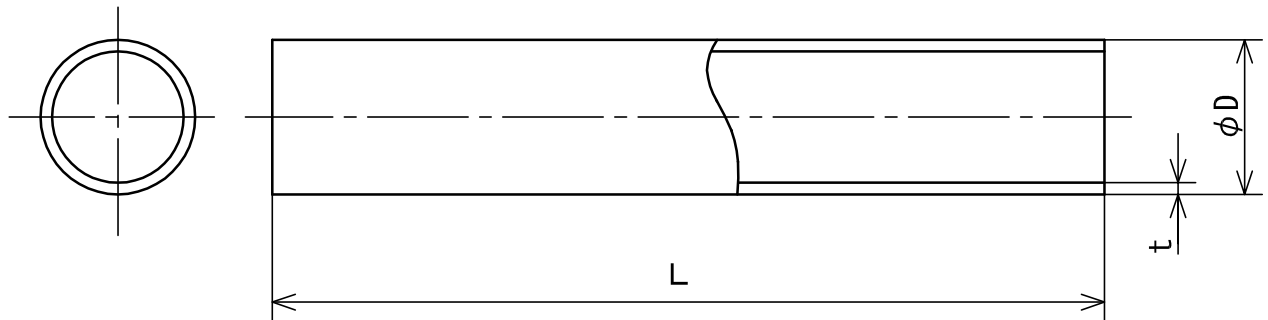

(単位 : mm)

呼び径	外径D			厚さt		長さL	
	基準寸法	最大・最小外径の許容差	平均外径の許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
13	18.0	±0.2	±0.2	2.5	±0.2	4000	+30 -10
16	22.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3		
20	26.0	±0.2	±0.2	3.0	±0.3		
25	32.0	±0.2	±0.2	3.5	±0.3		
30	38.0	±0.3	±0.2	3.5	±0.3		
40	48.0	±0.3	±0.2	4.0	±0.3		
50	60.0	±0.4	±0.2	4.5	±0.4		
※ 65	76.0	±0.5	±0.2	4.5	±0.4		
75	89.0	±0.5	±0.2	5.9	±0.4		
100	114.0	±0.6	±0.2	7.1	±0.5		
※ 125	140.0	±0.8	±0.3	7.5	±0.5		
150	165.0	±1.0	±0.3	9.6	±0.6		

- 備考
1. 最大・最小外径Dの許容差とは、任意断面における外径測定値の最大値及び最小値（最大・最小外径）と基準寸法の差をいう。
  2. 平均外径の許容差とは、任意断面における相互に等間隔な2方向の外径の測定値の平均値（平均外径）と基準寸法との差をいう。
  3. ※は、塩化ビニル管・継手協会規格（AS 20）に基づく。

品名	水道用硬質塩化ビニル管	規格	JIS K 6742	受領印
	プレーンエンド直管 (VPW) 【4m】			
株式会社	ヴァンテック	図番	W-10010	管理No.