


ヴァンテックパイプ

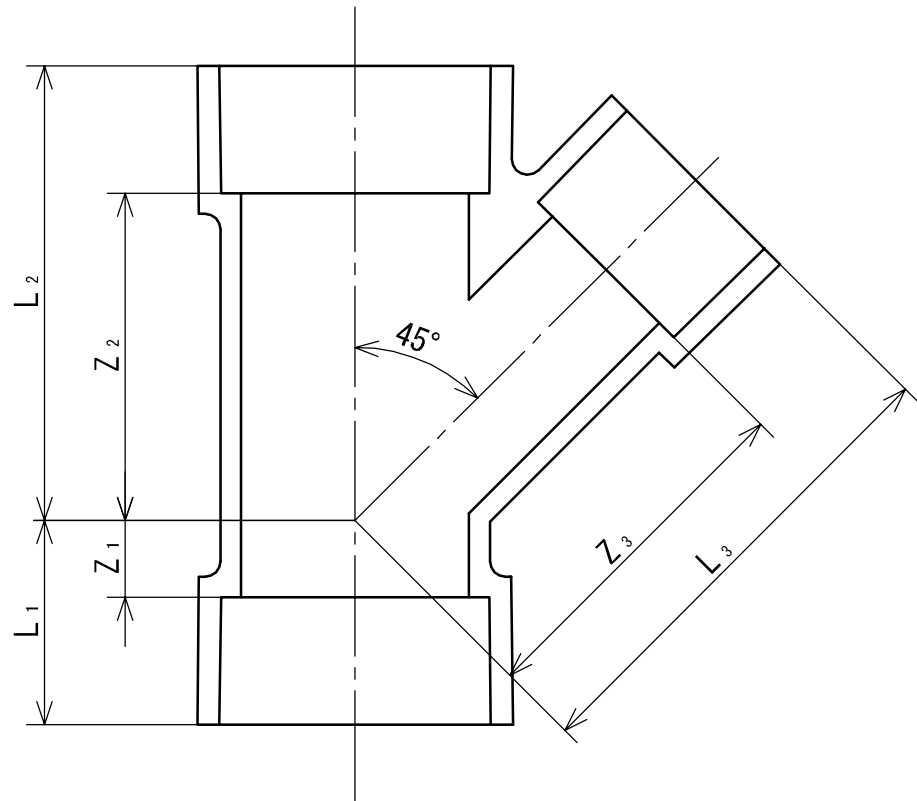

(単位: mm)

呼び径	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃
50×40	8±2	62±2	70±2	33	87	92
65×40	-1±2	72±2	82±2	34	107	104
65×50	8±2	80±2	88±2	43	115	113
75×40	-6±2	78±2	92±2	34	118	114
75×50	3±2	86±2	98±2	43	126	123
75×65	14±2	98±2	106±2	54	138	141
100×40	-14±2	96±2	112±2	36	146	134
100×50	-8±2	98±2	118±2	42	148	143
100×65	3±2	110±2	125±2	53	160	160
100×75	19±2	118±2	132±2	69	168	172
125×100	19±2	150±2	171±2	84	215	221
150×100	6±2	165±2	185±2	86	245	235

備考 1. L₁、L₂、L₃は、標準値とする。

品名 排水用硬質塩化ビニル管継手
径違い45° Y (DY)

規格 JIS K 6739

受領印

株式会社ヴァンテック

図番

DW-10171

管理No.

02050816