


ヴァンテックパイプ

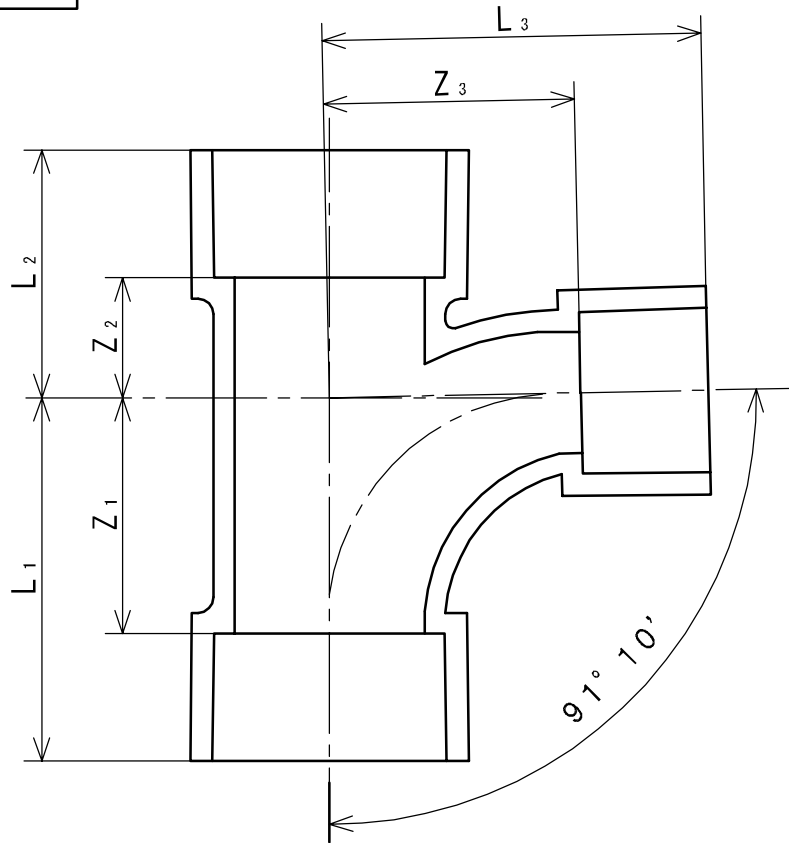

(単位 : mm)

呼び径	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃
50×40	52±2	23±2	57±2	77	48	79
65×40	52±2	24±2	66±2	87	59	88
65×50	66±2	27±2	74±2	101	62	99
75×40	52±2	25±2	71±2	92	65	93
75×50	66±2	29±2	79±2	106	69	104
75×65	90±2	32±2	95±2	130	72	130
100×40	52±2	28±2	82±2	102	78	104
100×50	66±2	32±2	90±2	116	82	115
100×65	90±2	36±2	107±2	140	86	142
100×75	100±2	33±2	110±2	150	83	150
125×65	90±2	38±2	120±2	155	103	155
125×75	100±2	42±2	124±2	165	107	164
125×100	128±2	52±2	140±2	193	117	190
150×65	92±2	42±2	130±2	170	122	165
150×75	100±2	45±2	135±2	180	125	175
150×100	128±2	53±2	152±2	208	133	202
150×125	140±2	60±2	152±2	220	140	217

- 備考 1. L₁、L₂、L₃は、標準値とする。
 2. 流れ角度91° 10'の許容差は、±30'とする。

品名	排水用硬質塩化ビニル管継手		規格	JIS K 6739	受領印
	径違い90°大曲がりY(LT)				
株式会社ヴァンテック		図番	DW-10151	管理No.	03050816