


ヴァンテックパイプ

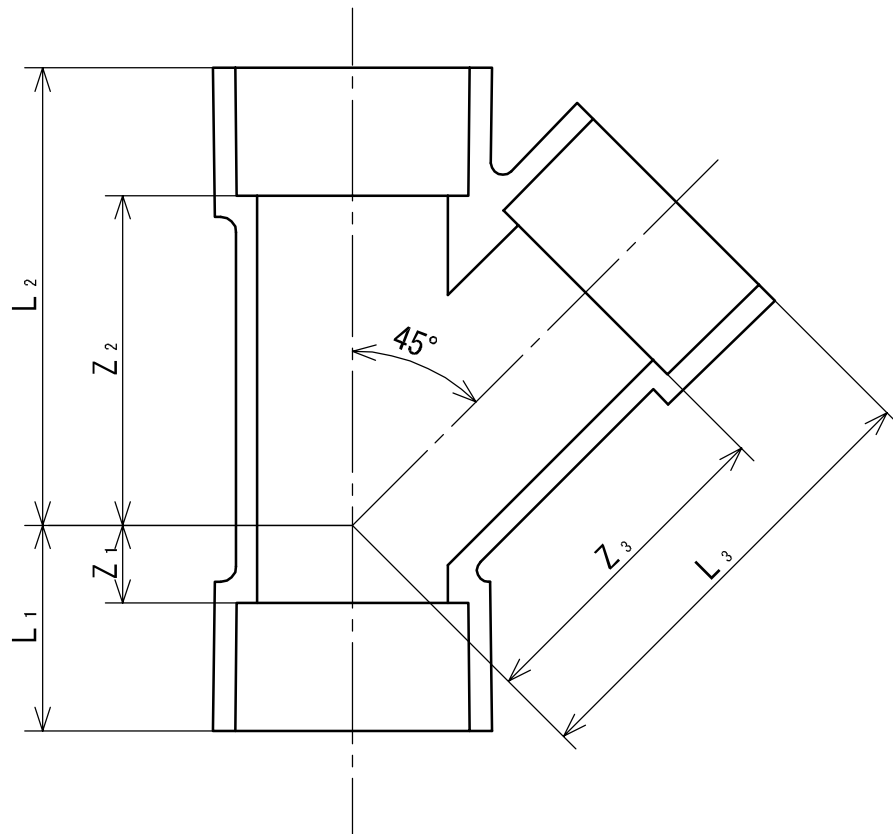

(単位 : mm)

呼び径	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃
50	20±2	72±2	78±2	45	97	103
75	26±2	106±2	115±2	66	146	155
100	32±2	134±2	144±2	82	184	194
※125	37±3	170±3	175±3	100	235	240
150	44±3	204±3	210±3	124	284	290

- 備考 1. L₁、L₂、L₃は、標準値とする。
 2. ※は自社規格。

品名	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手		規格	AS 38	受領	
	45° Y (VUDY)					
株式会社ヴァンテック		図番	DW-20160	管理No.	03050816	印