


# ヴァンテックパイプ

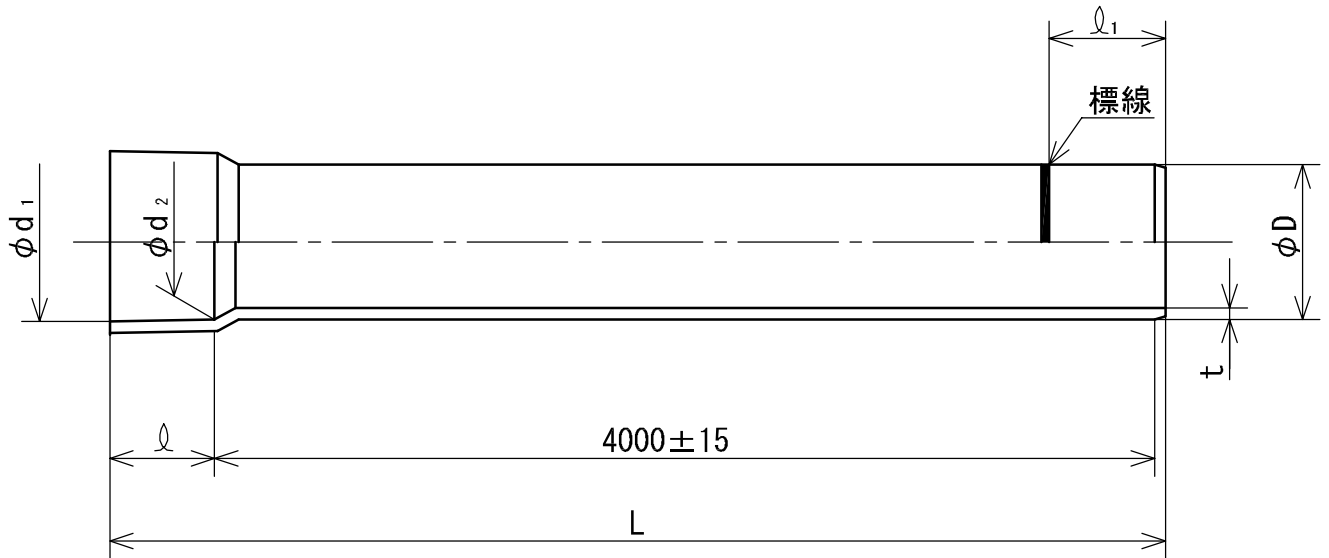

(単位: mm)

呼び径	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	D	t	L	l <sub>1</sub>
100	114.8±0.4	113.2±0.4	50±5	114±0.4	3.1+0.8	4055	55
125	140.9±0.4	139.1±0.4	65±5	140±0.5	4.1+0.8	4070	70
150	166.1±0.5	163.9±0.5	80±5	165±0.5	5.1+0.8	4085	85
200	217.4±0.6	214.6±0.6	115±10	216±0.7	6.5+1.0	4125	125
250	268.6±0.6	265.4±0.6	140±10	267±0.9	7.8+1.2	4150	150
300	319.8±0.7	316.2±0.7	165±10	318±1.0	9.2+1.4	4175	175

備考 1. 外径Dは任意箇所における円周を3.142で除した値、又は直角2方向の外径測定値の算術平均値である。

2. l<sub>1</sub>は、標準値とする。

3. Lは、参考値とする。

品名 下水道用硬質塩化ビニル管  
接着受口片受直管 (ST)



規格 JIS K 6741  
JSWAS K-1

受領印

株式会社ヴァンテック

図番

SW-10030

管理No.

03050816