ヴァンテックパイプ

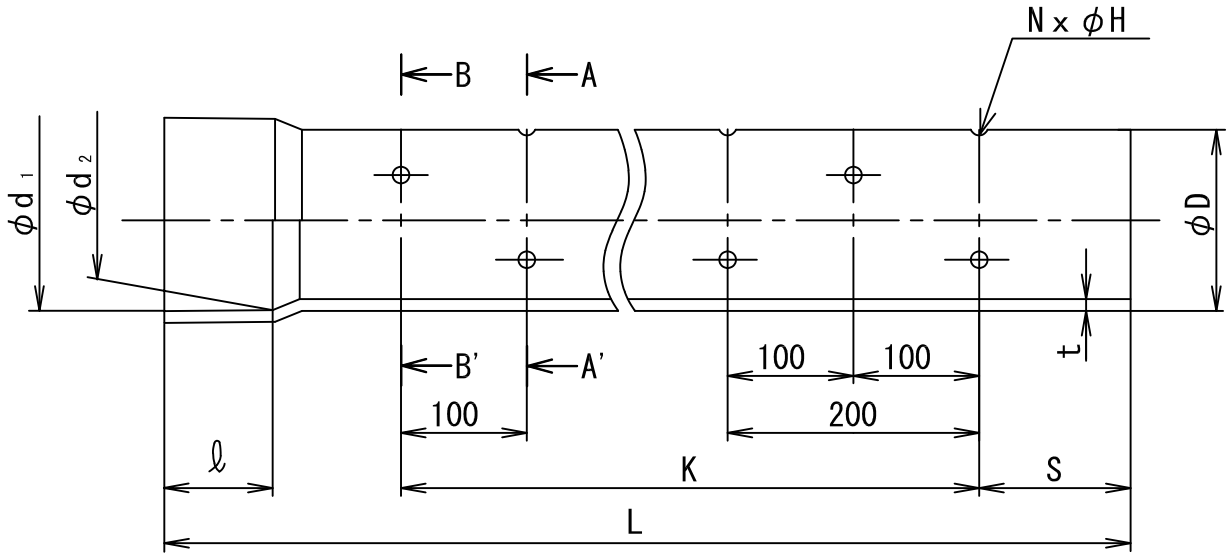

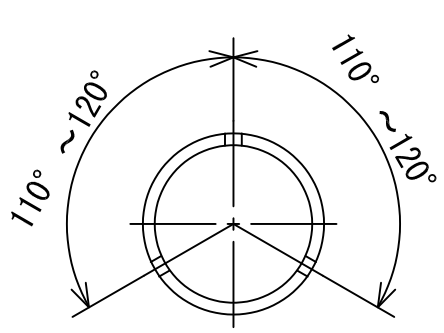

A－A'

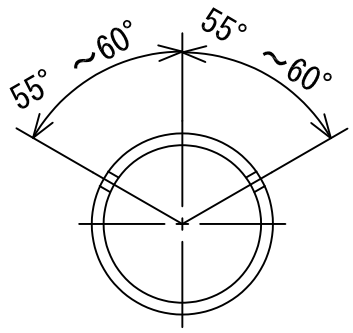

B－B'

（単位：mm）

呼び径	原管		透水孔部				受口部			長さ
	外径	厚さ	透水孔部長さ		孔数X孔数		平均内径		深さ	
	D	t	K	S	φH	N個	d_1	d_2	ℓ	L
50	60.0±0.2	4.1+0.8	3700	140	7	95	62.05±0.25	60.05±0.25	50±10	4000^{+5}_{-20}
75	89.0±0.3	5.5+0.8	3700	140	12	95	91.05±0.35	89.05±0.35	50±10	4000^{+5}_{-20}
100	114.0±0.4	6.6+1.0	3700	140	12	95	116.05±0.45	114.05±0.45	60±10	4000^{+5}_{-20}
150	165.0±0.5	8.9+1.4	3700	140	20	95	168.05±0.65	165.05±0.65	85±10	4000^{+5}_{-20}
200	216.0±0.7	10.3+1.4	3500	240	20	90	220.10±0.90	216.10±0.90	110±10	4000^{+5}_{-20}
250	267.0±0.9	12.7+1.8	3500	240	20	90	268.60±0.60	265.40±0.60	140±10	4000^{+0}_{-30}
300	318.0±1.0	15.1+2.2	3500	240	20	90	319.80±0.70	316.20±0.70	165±10	4000^{+0}_{-30}

備考　1．D，d_1，d_2は任意個所における相互に等間隔な２方向の外径及び内径測定値の
算術平均値又は円周測定値を円周率３．１４２で除した値をいう。
2．原管は、ＪＩＳ　Ｋ　６７４１のＶＰ管４０００±１０mmを使用する。

品名	硬質ポリ塩化ビニル管 有孔管　（ＶＰ）	規格	AS 13	受領印	
株式会社ヴァンテック		図番	ＹＫ－１００５０	管理No.	09240530

ヴァンテックパイプ

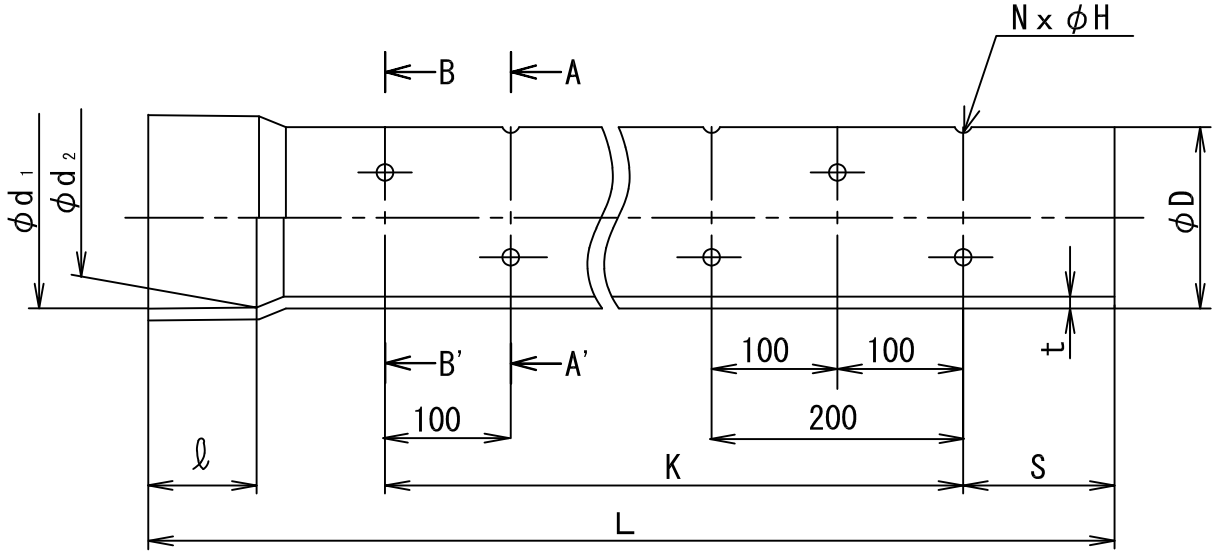

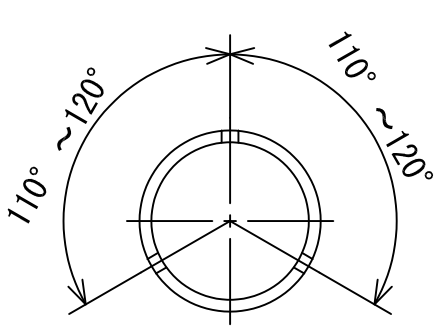

A－A'

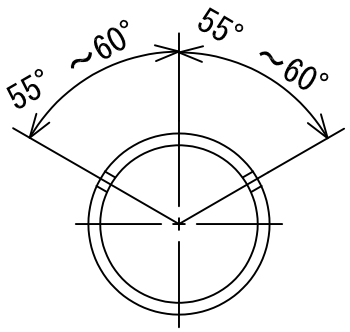

B－B'

（単位：mm）

呼び径	原管		透水孔部				受口部			長さ
	外径	厚さ	透水孔部長さ		孔数X孔数		平均内径		深さ	
	D	t	K	S	φH	N個	d_1	d_2	ℓ	L
50	60.0±0.2	1.8+0.4	3700	140	7	95	62.05±0.25	60.05±0.25	50±10	4000^{+5}_{-20}
75	89.0±0.3	2.7+0.6	3700	140	12	95	91.05±0.35	89.05±0.35	50±10	$4000^{}_{-20}$
100	114.0±0.4	3.1+0.8	3700	140	12	95	116.05±0.45	114.05±0.45	60±10	4000^{+5}_{-20}
150	165.0±0.5	5.1+0.8	3700	140	20	95	168.05±0.65	165.05±0.65	85±10	4000^{+5}_{-20}
200	216.0±0.7	6.5+1.0	3500	240	20	90	220.10±0.90	216.10±0.90	110±10	4000^{+5}_{-20}
250	267.0±0.9	7.8+1.2	3500	240	20	90	268.60±0.60	265.40±0.60	140±10	4000^{+0}_{-30}
300	318.0±1.0	9.2+1.4	3500	240	20	90	319.80±0.70	316.20±0.70	165±10	4000^{+0}_{-30}

備考　1．D，d_1，d_2 は任意個所における相互に等間隔な２方向の外径及び内径測定値の
　　算術平均値又は円周測定値を円周率３．１４２で除した値をいう。
　　2．原管は、ＪＩＳ　Ｋ　６７４１のＶＵ管４０００±１０mmを使用する。

品名	硬質ポリ塩化ビニル管 有孔管　（ＶＵ）	規格	AS 13	受領印	
株式会社ヴァンテック	図番 ＹＫ－１００６０	管理No.	03240530		